

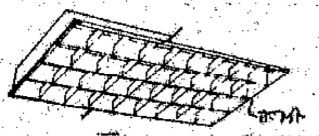
























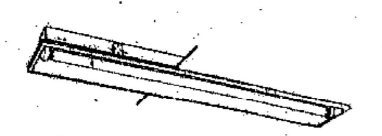

勤労者会館照明LED化工事



特記仕様書	
1 工事概要	
工事場所	鶴岡市泉町8番57号
工事内容	鶴岡市勤労者会館の照明器具をすべてLEDに更新する
竣工期限	現場説明事項による
2 一般事項	
1. 特記なき事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書」(最新版)、「公共建築改修工事標準仕様書」(最新版)による	
2. 工事写真は国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の営繕工事写真撮影要領(最新版)による	
3. 図面等に記載されていない事項であっても、法規上、現場取合い及び納まりで当然必要と思われる軽微な変更は、担当職員と協議の上で施工する。但し、これによる請負金額の変更は原則として行わない	
3 その他	
1. 撤去した蛍光灯安定器についてはPCBの含有について調査を行うこと	
2. 産廃一時保管場所については、施設管理者と協議を行うこと	
3. 通常会館時に工事を行うことから、現地調査、施工の際は施設管理者と日程を打合せの上行うこと	
4. 金属同士の接合部は同等の材質とし、異種金属との接触がある場合は、電蝕による腐食対策を講ずることとする	



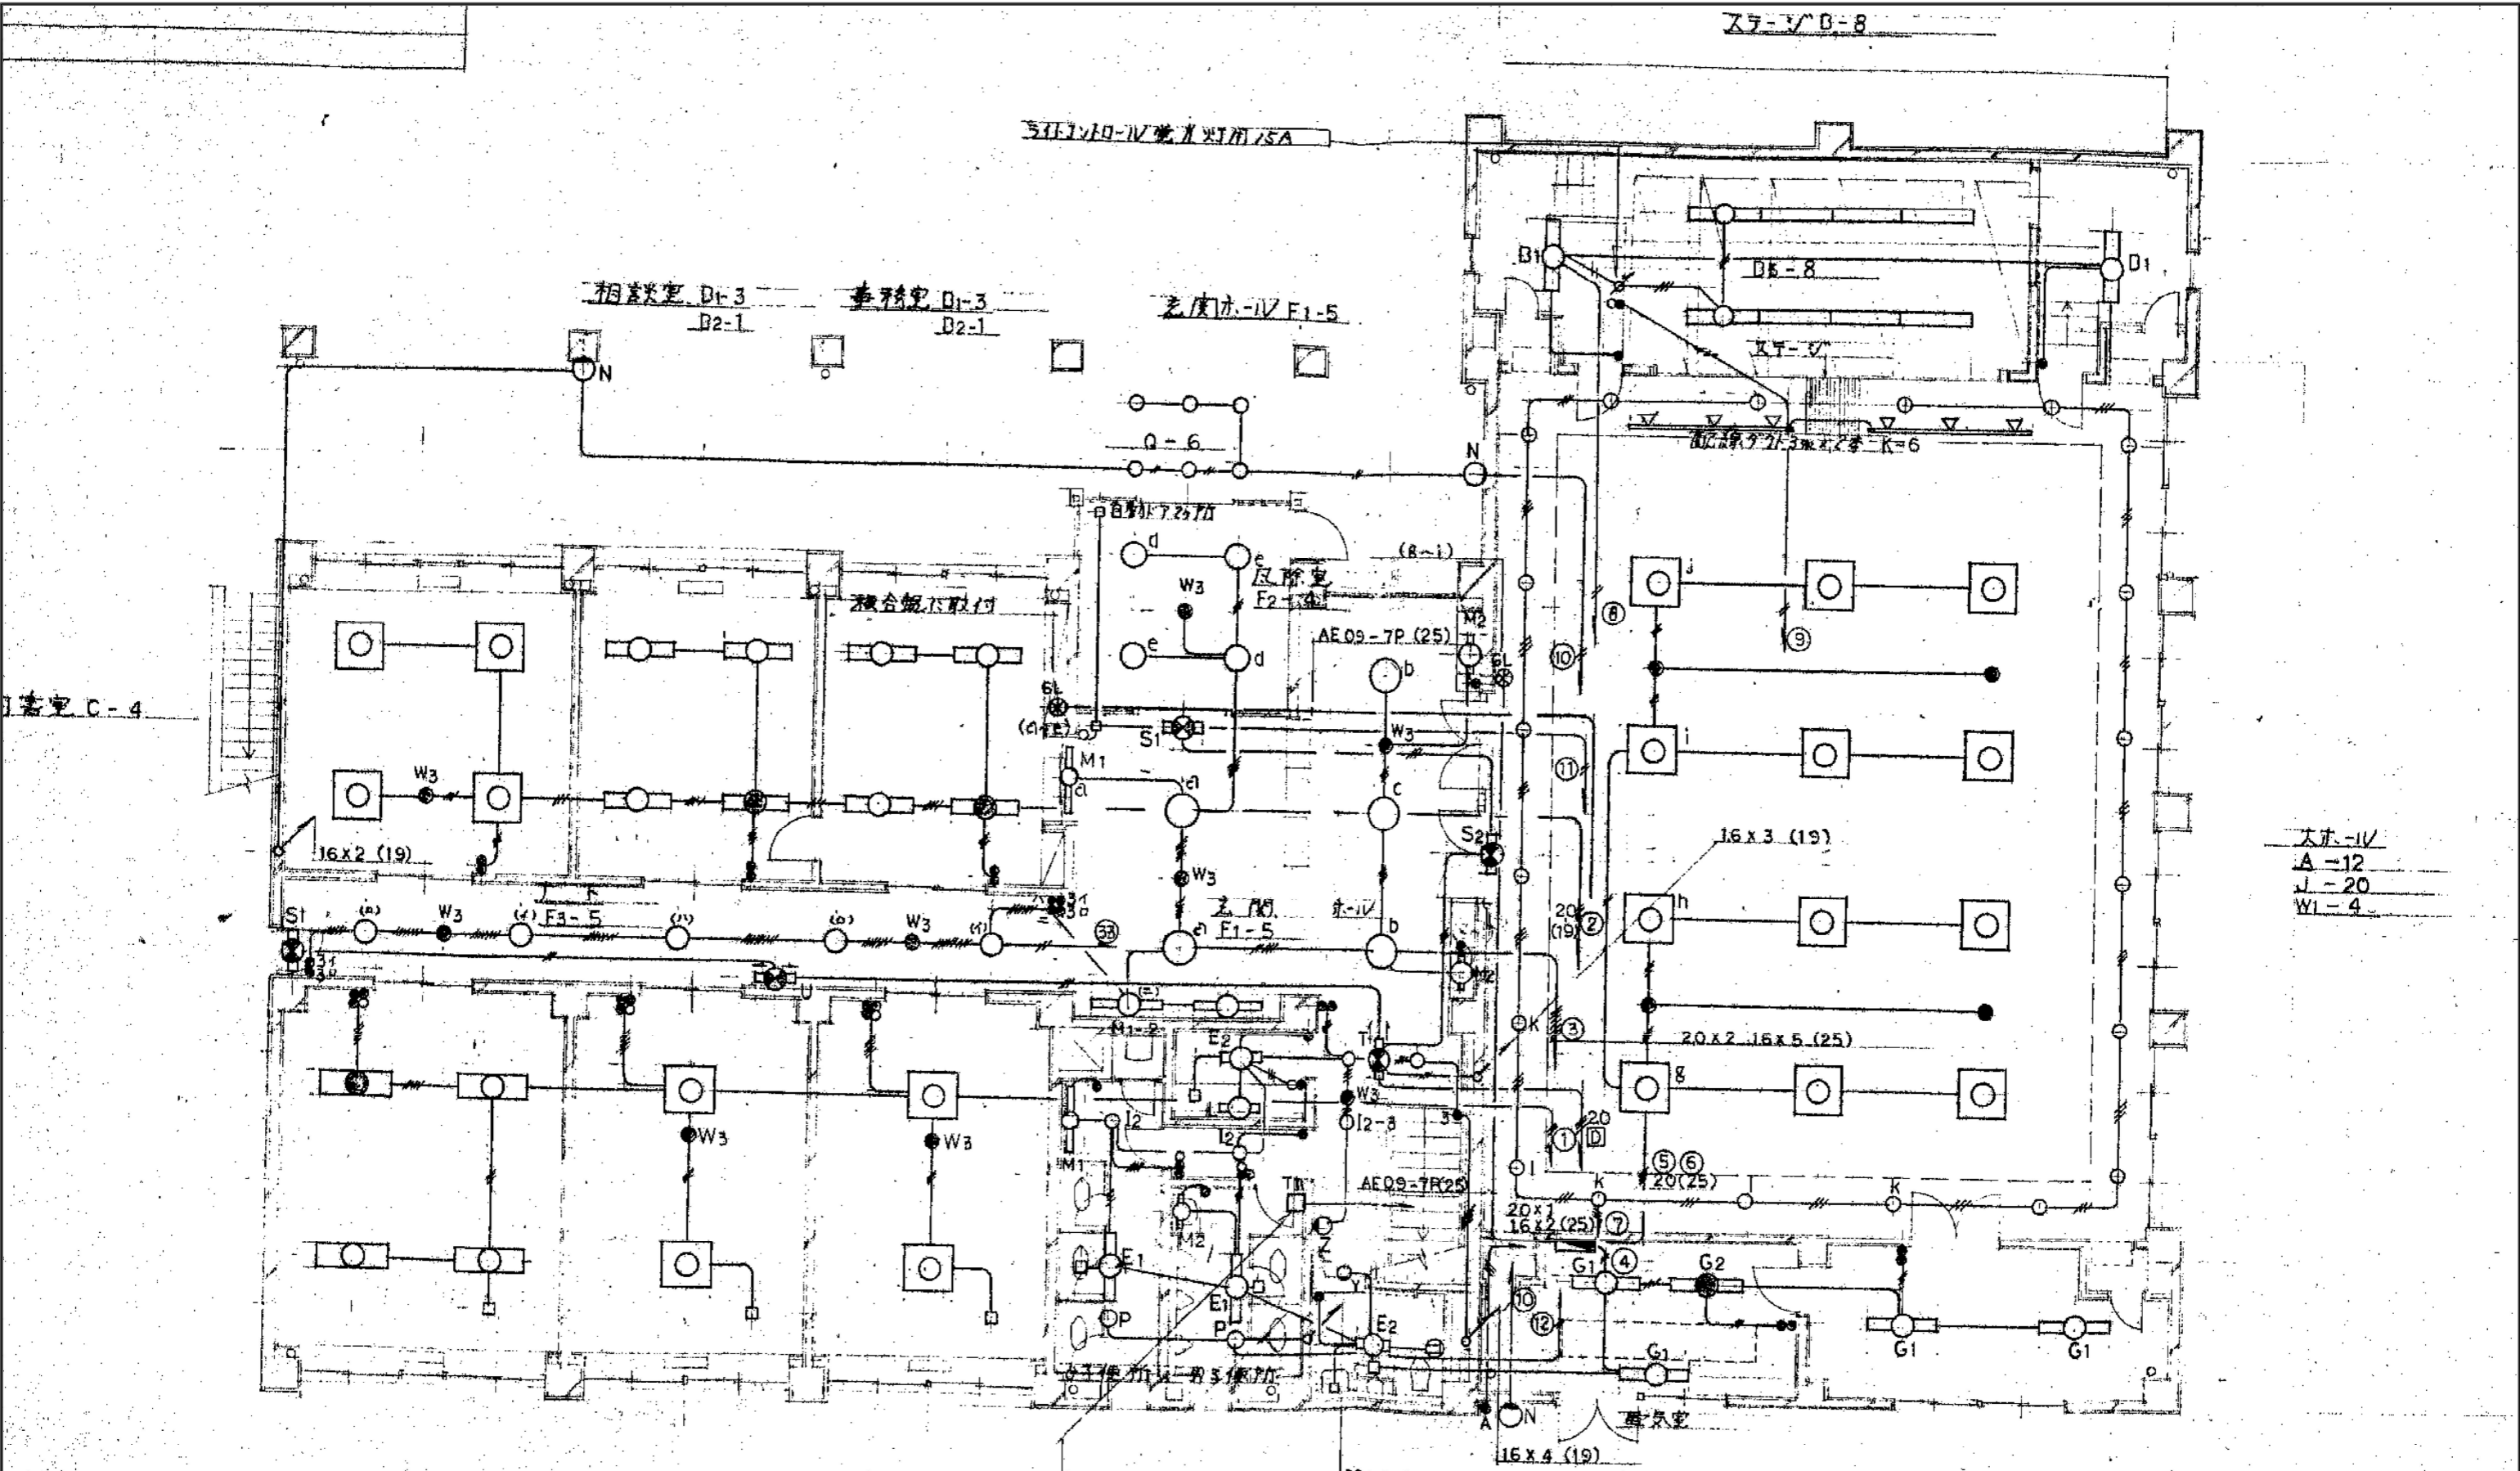
照明器具姿図

A	FL 32 ^W x 6 RH	F1	FCL 30 ^W x 3	K	ハロゲン 85 ^W	P	あかり 300 ^W	U	FL 10 ^W x 1	Z	FL 13 ^W x 1 プラケット
		F2	FCL 40 ^W + 30 ^W								
D1	FL 40 ^W x 2 RH	G1	FL 40 ^W x 1 RH	L	FL 15 ^W x 1	Q	IL 50 ^W	V	FCL 30 ^W x 1		
D2	ハロゲン-内蔵 25%	G2	FL 40 ^W x 1 <small>ハロゲン-内蔵 25%点灯</small>								
D3	FL 40 ^W x 3 RH										
D4	ハロゲン-内蔵 25%										
D5	FL 40 ^W x 2 RH 調光用安定器										
											
C	FL 32 ^W x 6 RH	H	FL 20 ^W x 1	M1	FL 40 ^W x 1 RH	R	FL 20 ^W x 5 GPI	W1	IL 40 ^W		
				M2	FL 20 ^W x 1 GH			W2	IL 40 ^W 和風		
								W3	IL 20 ^W		
											
D1	FL 40 ^W x 2 RH	I1	白熱色管光灯 17 ^W	N	HF 100 ^W	S1	FL 20 ^W x 1	X	HF 250 ^W 200 ^V		
D2	ハロゲン-内蔵 非点灯時30%点灯	I2	" 13 ^W			S2	FL 10 ^W x 1				変電機 高力字 低効力電球 高力字 高力字 4.5M
											
E1	FL 40 ^W x 1 RH	J	白熱色管光灯 18 ^W	O	FL 15 ^W x 1 GL	T	FL 10 ^W x 1 PP	Y	表示灯 5 ^W		
E2	FL 20 ^W x 1 GH										
											

1. 電圧は外灯を除き100Vとする。
2. 安定器・ランプは省電力形を使用した。
3. ランプ予備品はランプ総数の10%を納入する。

昭和62年5月18日 横 主任係長 藤代理 課長
 鶴岡市建設部建築課 高坂 廣 義 隆
 設計承認済

鶴岡市勤労者会館新築工事 62



書庫 C-4

ス7-V B-8

511110-IV 第九 照明 75A

相談室 B1-3
B2-1

事務室 B1-3
B2-1

会議室 -IV F1-5

ス7-V
16x2 21-3 2x2 4x4 K=6

組合親水廊下

AE09-7P(25)

16x2 (19)

S1

W3

F3-5

W3

W3

W3

W3

W3

W3

W3

W3

W3

W3

W3

W3

W3

W3

W3

W3

W3

W3

W3

W3

W3

W3

W3

W3

W3

才1 研修室 B3-3
B4-1

才2 研修室 A-2

談話室 A-2

20x2 (19)

16x4 (19)

ス7-IV
A-12
J-20
W1-4

1階平面図

昭和62年 5月 16日 係主任
 鶴岡市建設部建築課 高坂 廣
 設計承認済