

石綿分析試験結果報告書

報告書番号 HAG37975-89303

令和8年5月11日

鶴岡市長 佐藤 聡 殿


株式会社 榊原分析センター
代表取締役 菅原 誠之助
〒997-0013 山形県鶴岡市道形町18-17
TEL:0235-24-4427 FAX:0235-24-4429

ご依頼を受けた石綿分析の結果は、下記に記載したとおりであることを証明します。
ただし、本分析の結果は、入手した試料の範囲に限定させていただきます。


- 【 件 名 】 鶴岡市立あさひ小学校バリアフリートイレ改修工事に係る石綿含有建材事前調査作業
- 【 試 料 名 称 】 ケイ酸カルシウム板
- 【建物名称、採取箇所等】 鶴岡市立あさひ小学校 トイレ天井板
- 【 採 取 場 所 住 所 】 鶴岡市下名川落合2-1
- 【 採 取 日 】 令和8年4月30日 【 採 取 者 】 榊原分析センター 野村昌道(一般建築物石綿含有建材調査者)
- 【 分 析 日 】 令和8年5月8日
- 【 分 析 方 法 】 JIS A 1481-1(2016)
- 【分析者及び講習機関等】 佐藤 由美 (一社)日本環境測定分析協会(建材定性分析エキスパートコース 受講No. 2332306)
- 【 前 処 理 方 法 】 粉碎、灰化、酸処理

定性分析結果(推定石綿質量分率)								
層	色	比率	クリソタール	アモサイト	クロストライト	トリモライト	アキチノライト	アンソファイト
1	白	5%	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出
2	灰	95%	5%-50%	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出

外観写真

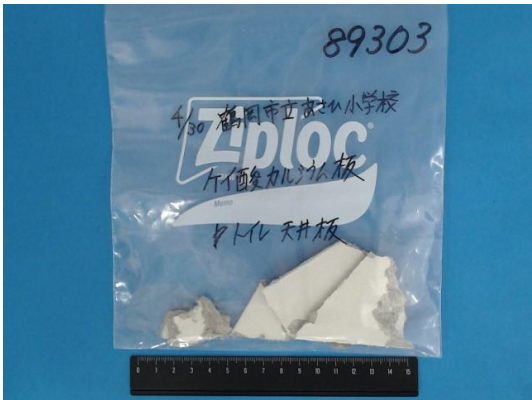

拡大写真

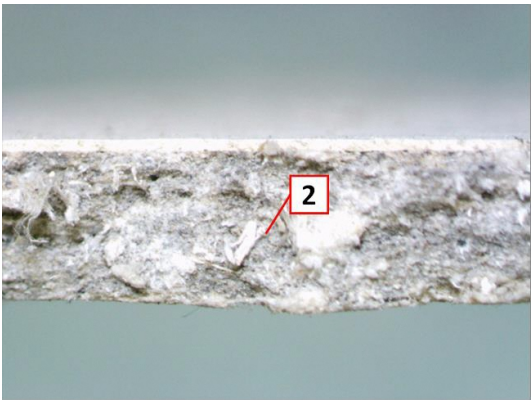

※石綿検出層を印で示す

石綿の有無	
有	
備考) 特になし	

※「推定石綿質量分率」の報告区分についてはJIS A 1481-1に基づく。
※「推定石綿質量分率」に検出と記載がある場合は、分析中に繊維が1本又は2本だけ検出されたことを示す。
※層構造、層の色、層数及び比率は、入手した試料について、分析者が目視で判断したものであるため、実際(採取現場やそのものの建材)とは異なる場合がある。
※層構造が特定できない試料に関しては1層扱いとして結果を示す。
※石綿が無検出の場合、外観写真のみを添付し、拡大写真は添付しない。

石綿分析試験結果報告書

報告書番号 HAG37975-89304

令和8年5月11日

鶴岡市長 佐藤 聡 殿

株式会社 榊原分析センター
代表取締役 菅原 誠之郎
〒997-0013 山形県鶴岡市道形町18-17
TEL:0235-24-4427 FAX:0235-24-4429

ご依頼を受けた石綿分析の結果は、下記に記載したとおりであることを証明します。
ただし、本分析の結果は、入手した試料の範囲に限定させていただきます。

- 【 件 名 】 鶴岡市立あさひ小学校バリアフリートイレ改修工事に係る石綿含有建材事前調査作業
【 試 料 名 称 】 床タイル
【建物名称、採取箇所等】 鶴岡市立あさひ小学校 トイレ床シート
【 採 取 場 所 住 所 】 鶴岡市下名川落合2-1
【 採 取 日 】 令和8年4月30日 【 採 取 者 】 榊原分析センター 野村昌道(一般建築物石綿含有建材調査者)
【 分 析 日 】 令和8年5月8日
【 分 析 方 法 】 JIS A 1481-1(2016)
【分析者及び講習機関等】 佐藤 由美 (一社)日本環境測定分析協会(建材定性分析エキスパートコース 受講No. 2332306)
【 前 処 理 方 法 】 粉碎、灰化、酸処理

定性分析結果(推定石綿質量分率)								
層	色	比率	クリソタイル	アモサイト	クロシドライト	トモライト	アキチノライト	アンソファイト
1	薄茶	50%	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出
2	黒灰	10%	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出
3	灰	30%	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出
4	黒	10%	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出

外観写真



石綿の有無	無
備考) 特になし	

※「推定石綿質量分率」の報告区分についてはJIS A 1481-1に基づく。
※「推定石綿質量分率」に検出と記載がある場合は、分析中に繊維が1本又は2本だけ検出されたことを示す。
※層構造、層の色、層数及び比率は、入手した試料について、分析者が目視で判断したものであるため、実際(採取現場やそのものの建材)とは異なる場合がある。
※層構造が特定できない試料に関しては1層扱いとして結果を示す。
※石綿が無検出の場合、外観写真のみを添付し、拡大写真は添付しない。

石綿分析試験結果報告書

報告書番号 HAG37975-89305

令和8年5月11日

鶴岡市長 佐藤 聡 殿


株式会社 榊原分析センター
代表取締役 菅原 誠之助
〒997-0013 山形県鶴岡市道形町18-17
TEL:0235-24-4427 FAX:0235-24-4429

ご依頼を受けた石綿分析の結果は、下記に記載したとおりであることを証明します。
ただし、本分析の結果は、入手した試料の範囲に限定させていただきます。

- 【 件 名 】 鶴岡市立あさひ小学校バリアフリートイレ改修工事に係る石綿含有建材事前調査作業
【 試 料 名 称 】 モルタル+塗材
【建物名称、採取箇所等】 鶴岡市立あさひ小学校 トイレ内部壁
【 採 取 場 所 住 所 】 鶴岡市下名川落合2-1
【 採 取 日 】 令和8年4月30日 【 採 取 者 】 榊原分析センター 野村昌道(一般建築物石綿含有建材調査者)
【 分 析 日 】 令和8年5月8日
【 分 析 方 法 】 JIS A 1481-1(2016)
【分析者及び講習機関等】 佐藤 由美 (一社)日本環境測定分析協会(建材定性分析エキスパートコース 受講No. 2332306)
【 前 処 理 方 法 】 粉碎、灰化、酸処理

定性分析結果(推定石綿質量分率)								
層	色	比率	クリソタイル	アモサイト	クロシドライト	トモライト	アキチライト	アンソファイト
1	乳白	5%	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出
2	白	30%	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出
3	灰	65%	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出

外観写真

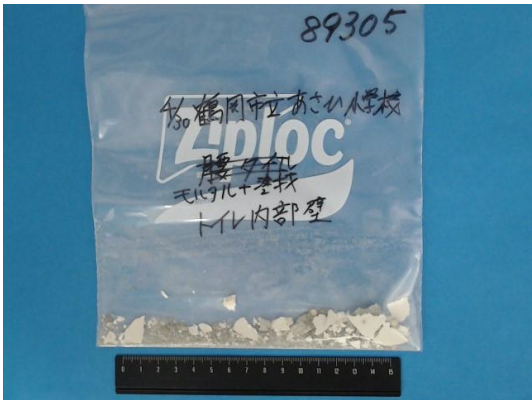

石綿の有無	無
備考) 特になし	

※「推定石綿質量分率」の報告区分についてはJIS A 1481-1に基づく。
※「推定石綿質量分率」に検出と記載がある場合は、分析中に繊維が1本又は2本だけ検出されたことを示す。
※層構造、層の色、層数及び比率は、入手した試料について、分析者が目視で判断したものであるため、実際(採取現場やそのものの建材)とは異なる場合がある。
※層構造が特定できない試料に関しては1層扱いとして結果を示す。
※石綿が無検出の場合、外観写真のみを添付し、拡大写真は添付しない。

石綿分析試験結果報告書

報告書番号 HAG37975-89306

令和8年5月11日

鶴岡市長 佐藤 聡 殿

株式会社 榊原分析センター
代表取締役 菅原 誠之郎
〒997-0013 山形県鶴岡市道形町18-17
TEL:0235-24-4427 FAX:0235-24-4429

ご依頼を受けた石綿分析の結果は、下記に記載したとおりであることを証明します。
ただし、本分析の結果は、入手した試料の範囲に限定させていただきます。

- 【 件 名 】 鶴岡市立あさひ小学校バリアフリースイレ改修工事に係る石綿含有建材事前調査作業
- 【 試 料 名 称 】 ジブトーン
- 【建物名称、採取箇所等】 鶴岡市立あさひ小学校 トイレ天井板天所板
- 【 採 取 場 所 住 所 】 鶴岡市下名川落合2-1
- 【 採 取 日 】 令和8年4月30日 【 採 取 者 】 榊原分析センター 野村昌道(一般建築物石綿含有建材調査者)
- 【 分 析 日 】 令和8年5月8日
- 【 分 析 方 法 】 JIS A 1481-1(2016)
- 【分析者及び講習機関等】 佐藤 由美 (一社)日本環境測定分析協会(建材定性分析エキスパートコース 受講No. 2332306)
- 【 前 処 理 方 法 】 粉碎、灰化、酸処理

定性分析結果(推定石綿質量分率)								
層	色	比率	クリソタイル	アモサイト	クロシドライト	トモライト	アキチライト	アンソファイト
1	白	5%	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出
2	茶	5%	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出
3	白	85%	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出
4	茶	5%	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出

外観写真



石綿の有無	無
備考) 特になし	

※「推定石綿質量分率」の報告区分についてはJIS A 1481-1に基づく。
※「推定石綿質量分率」に検出と記載がある場合は、分析中に繊維が1本又は2本だけ検出されたことを示す。
※層構造、層の色、層数及び比率は、入手した試料について、分析者が目視で判断したものであるため、実際(採取現場やそのものの建材)とは異なる場合がある。
※層構造が特定できない試料に関しては1層扱いとして結果を示す。
※石綿が無検出の場合、外観写真のみを添付し、拡大写真は添付しない。

石綿分析試験結果報告書

報告書番号 HAG37975-89307

令和8年5月11日

鶴岡市長 佐藤 聡 殿


株式会社 榊原分析センター
代表取締役 菅原 誠之郎
〒997-0013 山形県鶴岡市道形町18-17
TEL:0235-24-4427 FAX:0235-24-4429

ご依頼を受けた石綿分析の結果は、下記に記載したとおりであることを証明します。
ただし、本分析の結果は、入手した試料の範囲に限定させていただきます。


- 【 件 名 】 鶴岡市立あさひ小学校バリアフリートイレ改修工事に係る石綿含有建材事前調査作業
- 【 試 料 名 称 】 床塩ビシート
- 【建物名称、採取箇所等】 鶴岡市立あさひ小学校 トイレ床シート
- 【 採 取 場 所 住 所 】 鶴岡市下名川落合2-1
- 【 採 取 日 】 令和8年4月30日 【 採 取 者 】 榊原分析センター 野村昌道(一般建築物石綿含有建材調査者)
- 【 分 析 日 】 令和8年5月8日
- 【 分 析 方 法 】 JIS A 1481-1(2016)
- 【分析者及び講習機関等】 佐藤 由美 (一社)日本環境測定分析協会(建材定性分析エキスパートコース 受講No. 2332306)
- 【 前 処 理 方 法 】 粉碎、灰化、酸処理

定性分析結果(推定石綿質量分率)								
層	色	比率	クリソタイル	アモサイト	クロソライト	トリモライト	アキチノライト	アンソファイト
1	薄茶	10%	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出
2	薄灰	50%	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出
3	黄白	5%	0.1%-5%	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出
4	灰	35%	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出

外観写真

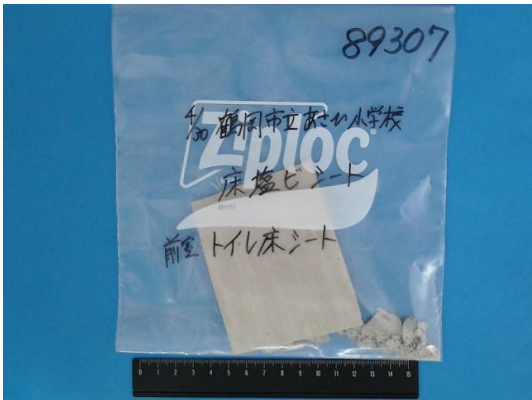

拡大写真

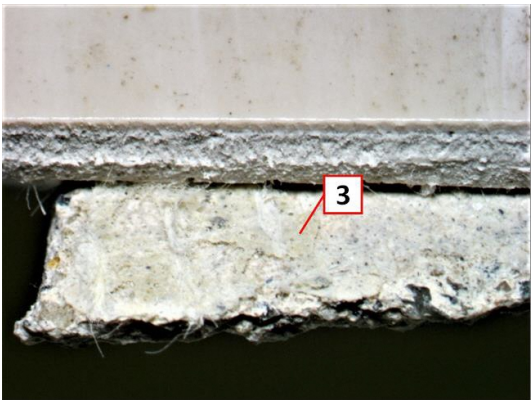

※石綿検出層を印で示す

石綿の有無	
有	
備考) ・3層目(黄白)は接着剤を示しています。	

※「推定石綿質量分率」の報告区分についてはJIS A 1481-1に基づく。
※「推定石綿質量分率」に検出と記載がある場合は、分析中に繊維が1本又は2本だけ検出されたことを示す。
※層構造、層の色、層数及び比率は、入手した試料について、分析者が目視で判断したものであるため、実際(採取現場やそのものの建材)とは異なる場合がある。
※層構造が特定できない試料に関しては1層扱いとして結果を示す。
※石綿が無検出の場合、外観写真のみを添付し、拡大写真は添付しない。