



令和3年度 水道事業会計決算状況

○ 収益的収支(消費税抜き)

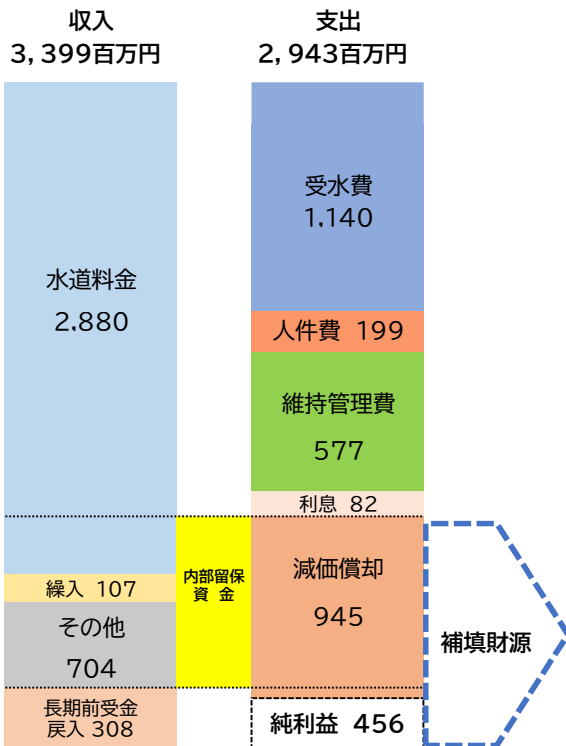

○ 資本的収支(消費税込み)

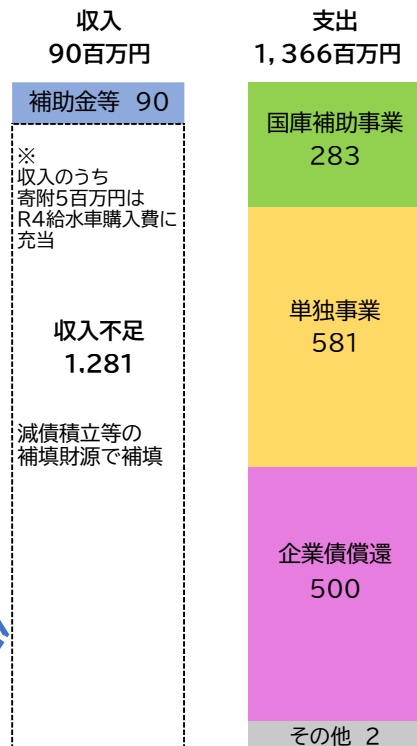

令和3年度水道事業の決算は、単年度の営業成績を表す損益計算書(決算書P5)となる収益的収支で4億5千6百万円の純利益となりました。

事業資産の建設改良や企業債の元金償還を行う資本的収支では12億8千1百万円の収入不足額となりましたが、減債積立金や過去からの内部留保資金などで補填しています。

○ 指標の推移

指標の項目	H29 2017	H30 2018	R1 2019	R2 2020	R3 2021	数値の推移
1 給水人口(人)	134,545	133,017	131,562	130,018	128,184	減少傾向
2 有収水量(千m ³)	14,878.6	14,439.0	14,207.5	14,012.2	13,825.3	減少傾向
3 有収率(%)	87.13	86.04	87.25	86.62	85.98	減少傾向
4 料金収入(百万円)	3,072.3	2,999.4	2,954.0	2,857.3	2,880.5	減少傾向
5 供給単価(円)	206.49	207.73	207.92	203.92	208.35	変動
6 給水原価(円)	199.63	185.40	186.77	190.40	188.84	減少傾向
7 経費回収率(%)	103.44	112.04	111.32	107.10	110.33	変動
8 経常収支比率(%)	107.19	114.46	115.33	111.65	115.01	上昇傾向
9 管路老朽化率(%)	13.81	18.41	20.95	22.05	22.49	上昇傾向
10 管路更新率(%)	0.34	0.21	0.28	0.10	0.43	変動


近年の事業指標の推移では、人口や有収水量が減少傾向にあるものの、経常収支比率は上昇傾向にあり、100%を超えていることから健全経営を維持しているといえます。

管路の老朽率は上昇傾向で、法定耐用年数を経過した管路が20%を超えています。


一方管路更新率については給水面積や管路総延長が膨大なため0.4%程度と数値は小規模ですが、管路更新事業は進捗しています。

令和3年度 下水道事業会計決算状況

○ 収益的収支(消費税抜き)

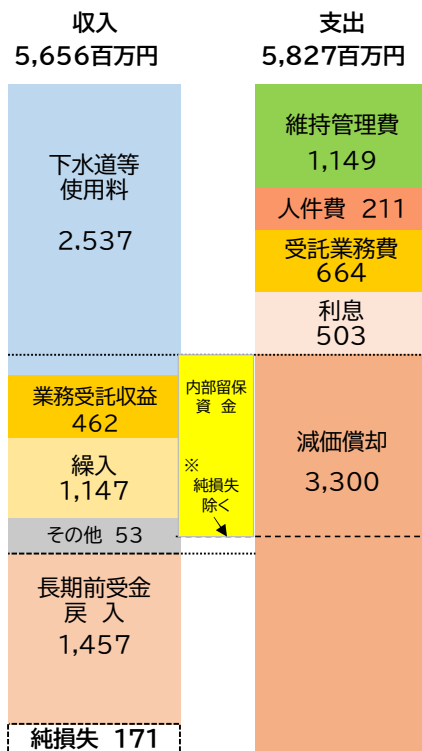

○ 資本的収支(消費税込み)

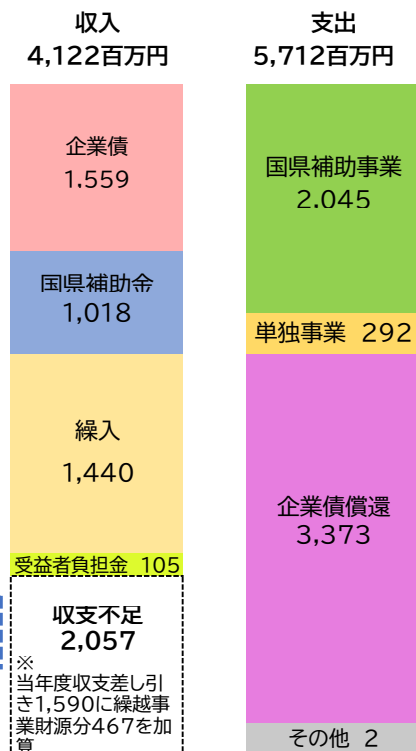

補填
財源

令和3年度下水道事業の決算は、単年度の営業成績を表す損益計算書(決算書P5)となる収益的収支において、一般会計の受託業務に係る経費を前受しているため1億7千1百万円の純損失となりました。

事業資産の建設改良や企業債の元金償還を行う資本的収支では20億5千7百万円の収入不足額となりましたが、減債積立金や内部留保資金などで補填しています。

○ 指標の推移

指標の項目	H29 2017	H30 2018	R1 2019	R2 2020	R3 2021	数 値 の 推 移
1 処理区域内人口(人)	115,600	116,314	115,918	115,645	114,040	
2 普及率(%)	90.50	92.17	92.96	93.91	93.96	
3 有収水量(千m ³)	12,145	11,732	11,826	11,871	11,919	
4 有収率(%)	89.54	84.29	84.28	82.47	82.93	
5 使用料収入(百万円)	2,583	2,486	2,515	2,505	2,537	
6 他会計繰入金(百万円)	2,845	2,650	2,766	2,606	2,564	
7 使用料単価(円)	212.70	211.88	212.63	210.99	212.86	
8 汚水処理原価(円)	206.61	213.76	213.61	222.37	222.65	
9 経費回収率(%)	102.95	99.12	99.54	94.88	95.60	
10 経常収支比率(%)	104.41	100.92	99.42	99.13	100.50	
11 有形固定資産減価償却率(%)	10.85	13.77	16.57	19.25	22.06	
12 管路経年化率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

近年の事業指標の推移では、近年の新規拡張事業により普及率などの上昇による使用料収入の増加や、企業債利息償還額の減少などから経常収支比率が100%を超え、健全経営を維持している状態となりました。

固定資産の減価償却率は上昇傾向にあります。新規拡張による資産の造成により数値は小規模となっています。また、令和3年年度末までにおいて、法定耐用年数を経過した管路はありません。